


## Изисквания при проектиране и изграждане в изложбените зали на комплекс ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР гр.София

БулХ предоставя на ИЗЛОЖИТЕЛЯ точните изисквания за проектиране и изграждане в изложбените зали на комплект ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР както са били предоставени от ИЕЦ. БулХ не носи отговорност за неизпълнение на изискванията от страна на ИЗЛОЖИТЕЛЯ.

1. Минимално допустимата височина на едноетажен изложбен щанд е 2,5 м, максимална – 3 м. Отделните елементи от изложбения щанд (до 20% от площта) могат да бъдат високи до 5 м, без местата под офисите в зали 1 и 4. Същите трябва да бъдат на 1 м разстояние от съседните изложбени щандове.
2. За островни щандове над 50 кв. м се разрешава максимално застрояване до 30% на всяка от страните, граничещи с ходова пътека в изложбената зала. Височината на тези стени не трябва да надвишава 3-3,5 м.
  - В случай че се изгражда помещение във вътрешността на островен щанд, е допустима максимална височина на неговите стени от 5,00 м, при отстояние минимум 2 м от границите на щанда. Дължините на тези стени трябва да са не повече от 30% от успоредните на тях страни на щанда.
3. Не се разрешава поставянето на фирмени идентификационни елементи на разстояние по-малко от 1 м от съседните изложбени щандове.
4. В зоната между 3,50 м и 5,50 м височина е допустимо разполагането на рекламни елементи, които не трябва да пречат визуално на съседните щандове.
5. Не се разрешава брандиране на стена на щанд в посока към съседния, в случаите когато двата изложбени щанда са разположени непосредствено един до друг. Преградната стена следва да бъде изпълнена в напълно завършен вид, което по никакъв начин не нарушава визията на съседния изложбен щанд.
6. Изложбените щандове задължително трябва да имат плътна стена към съседните такива.
7. Щандове над 50 м<sup>2</sup>, чийто гръб граничи с архитектурна стена на залата, задължително трябва да имат стена към този гръб, с височина от 2,50 м до 5,00 м. Укрепителните елементи на стената задължително се разполагат в границите на наетата изложбена площ. *\*Виж приложената в дясно схема.* Стените при обособяване на сервизни помещения и такива за преговори следва да са на не повече от 5,00 м от дъното на площта. Това не важи за щандове с дълбочина до 4 м.
8. Двуетажните изложбени щандове могат да бъдат високи до 6 м.
9. Всички елементи от щанда трябва да бъдат в рамките на ангажираната площ (не се разрешава конзолно излизане над ходовите пътеки).
10. Максималната денивелация между изгражданите подиуми на съседни щандове не може да бъде повече от 15 см.
11. Максималната височина на изложбен щанд, разположен във фойето, е 3 м.
12. Максималното натоварване върху пода на изложбената зала е 900 кг/кв.м.
13. Експонатите в изложбените щандове, разположени във фойето, следва да бъдат върху подложка, която да предпазва от директен контакт с подовото покритие на фойето и с тегло не повече от 100 кг равномерно разпределено на 1 м<sup>2</sup>. Във фойето на зали 5 и 6 не се разрешава разполагането на изложбени щандове и експонати.

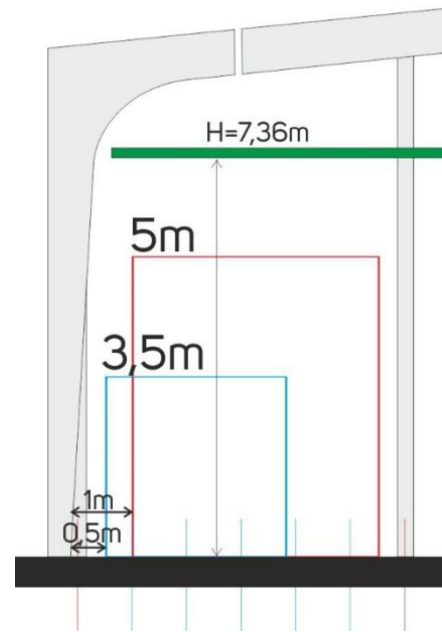

14. Максималното натоварване на основни носещи конструкции в изложбените халета (9 метра височина) е окачване на елементи с тежина до 300 кг на точка (съгласно приложена схема), но във всеки случай не повече от 900 кг на страна, на една греда. В период на годината с възможни снеговалежи (месец октомври – месец март), предвидените параметри в тежината на окачваните елементи са до 100 кг на точка (съгласно схема), но не повече от 300 кг на страна на греда.

15. Монтажни работи по основната носеща конструкция могат да бъдат извършвани само след съгласуване на проекта.

16. Интер Експо Център предлага услуги за извършване на монтажни работи, съгласно условията на договора.

17. Окачването може да се извършва само с въжета, изолирани с мек материал на местата контактуващи с металната греда. Всички материали и елементи за окачване върху конструкцията се осигуряват от изложителите.

18. Ферми с осветителни тела се разполагат на височина от пода на залата, от минимум 3,50 м до максимум 5 - 5,50 м по горна точка на конструкцията.

19. В случай, че бъдат нанесени щети по носещата конструкция, при преместването на гредите с въжета и монтажните работи не са извършени от страна на Интер Експо Център, то причинените повреди се заплащат в троен размер. Финансовата отговорност се носи от фирмата – участник в изложението;

20. Максималната мощност на електрозахранването на точка

- За 380 V – 32 A
- За 220 V – 16 A

21. Ел. захранването на изложбените щандове се осъществява от технологични канали в точките, посочени на схемите на зали 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Фермите за осветителни тела не могат да бъдат по-ниски от 3,50 метра от нивото на щанда и не могат да се използват за преграждане на щандове;

22. За консуматори, изискващи непрекъснато захранване с ел. енергия с напрежение 220 V /хладилни съоръжения/ необходимата ел. мощност се заявява допълнително.

23. За изложбен щанд или бунгало, разположени на открита площ, ел. захранването за осветлението задължително трябва да е на отделен токов кръг с възможност за изключване.

24. Захранването с вода, заустването /включването/ в канал и инсталирането на телефон и интернет мрежа в зали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се осъществява от технологичните канали.

25. Електропроводниците да се полагат по негорими конструкции и повърхности. Изключение се прави само, ако са с трудногорима защитна обвивка, или са положени в трудно горими тръби или кожуси; Изложбеният щанд да е оборудван с разпределителни ел. табла за временни инсталации. Не се допуска използването на нестандартни ел. табла за захранването на временните ел. инсталации. Забранява се инсталирането на експонати и електроуреди със сумарна мощност, по-голяма от заявената.

26. Заявените връзки за електрическо захранване, осигуряване на водна връзка и канал, интернет и сгъстен въздух се изпълняват до точка, непосредствено до съответния комуникационен канал. Свързването им към съответния изложбен щанд е ангажимент на упълномощен представител на фирмата строител. Свързването им към инфраструктурните изводи се извършва от упълномощен служител на ИЕЦ. Изграждането на гореизброените инсталации до желаната точка на щанда е ангажимент на строителната фирма.

27. Не се разрешава при изграждането на изложбените щандове:

- Да се извършват действия, които водят до повреди на стените, подовите настилки, таваните и други конструктивни елементи в изложбените халета;
- Да се използват носещите конструкции (основни и спомагателни) на изложбената зала за окачване на конструктивни елементи от изложбения щанд, както и хоругви, транспаранти и фирмени знамена без писмено съгласие от техническите служби и проектантския отдел на ИЕЦ;
- Да се извършват заваръчни, пробивни и други дейности по конструкциите в изложбената зала;

- Да се използват лесно запалими или вредни за здравето на хората материали;
  - Да се използват за изграждане на изложбени щандове и бунгала леснозапалими материали.
- При използването на такива материали, проектите се приемат само след съгласуване с Противопожарните служби;

28. Задължително да се осигури свободен достъп до противопожарните кранове и безпрепятствена работа на пожароизвестителната инсталация.

29. Задължително да се спазват правилата за престой и паркиране на територията на комплекса, съгласно приложената схема.

